BLESKOZVOD

STN /EN62305-1...4 STN 33 2000-5-54

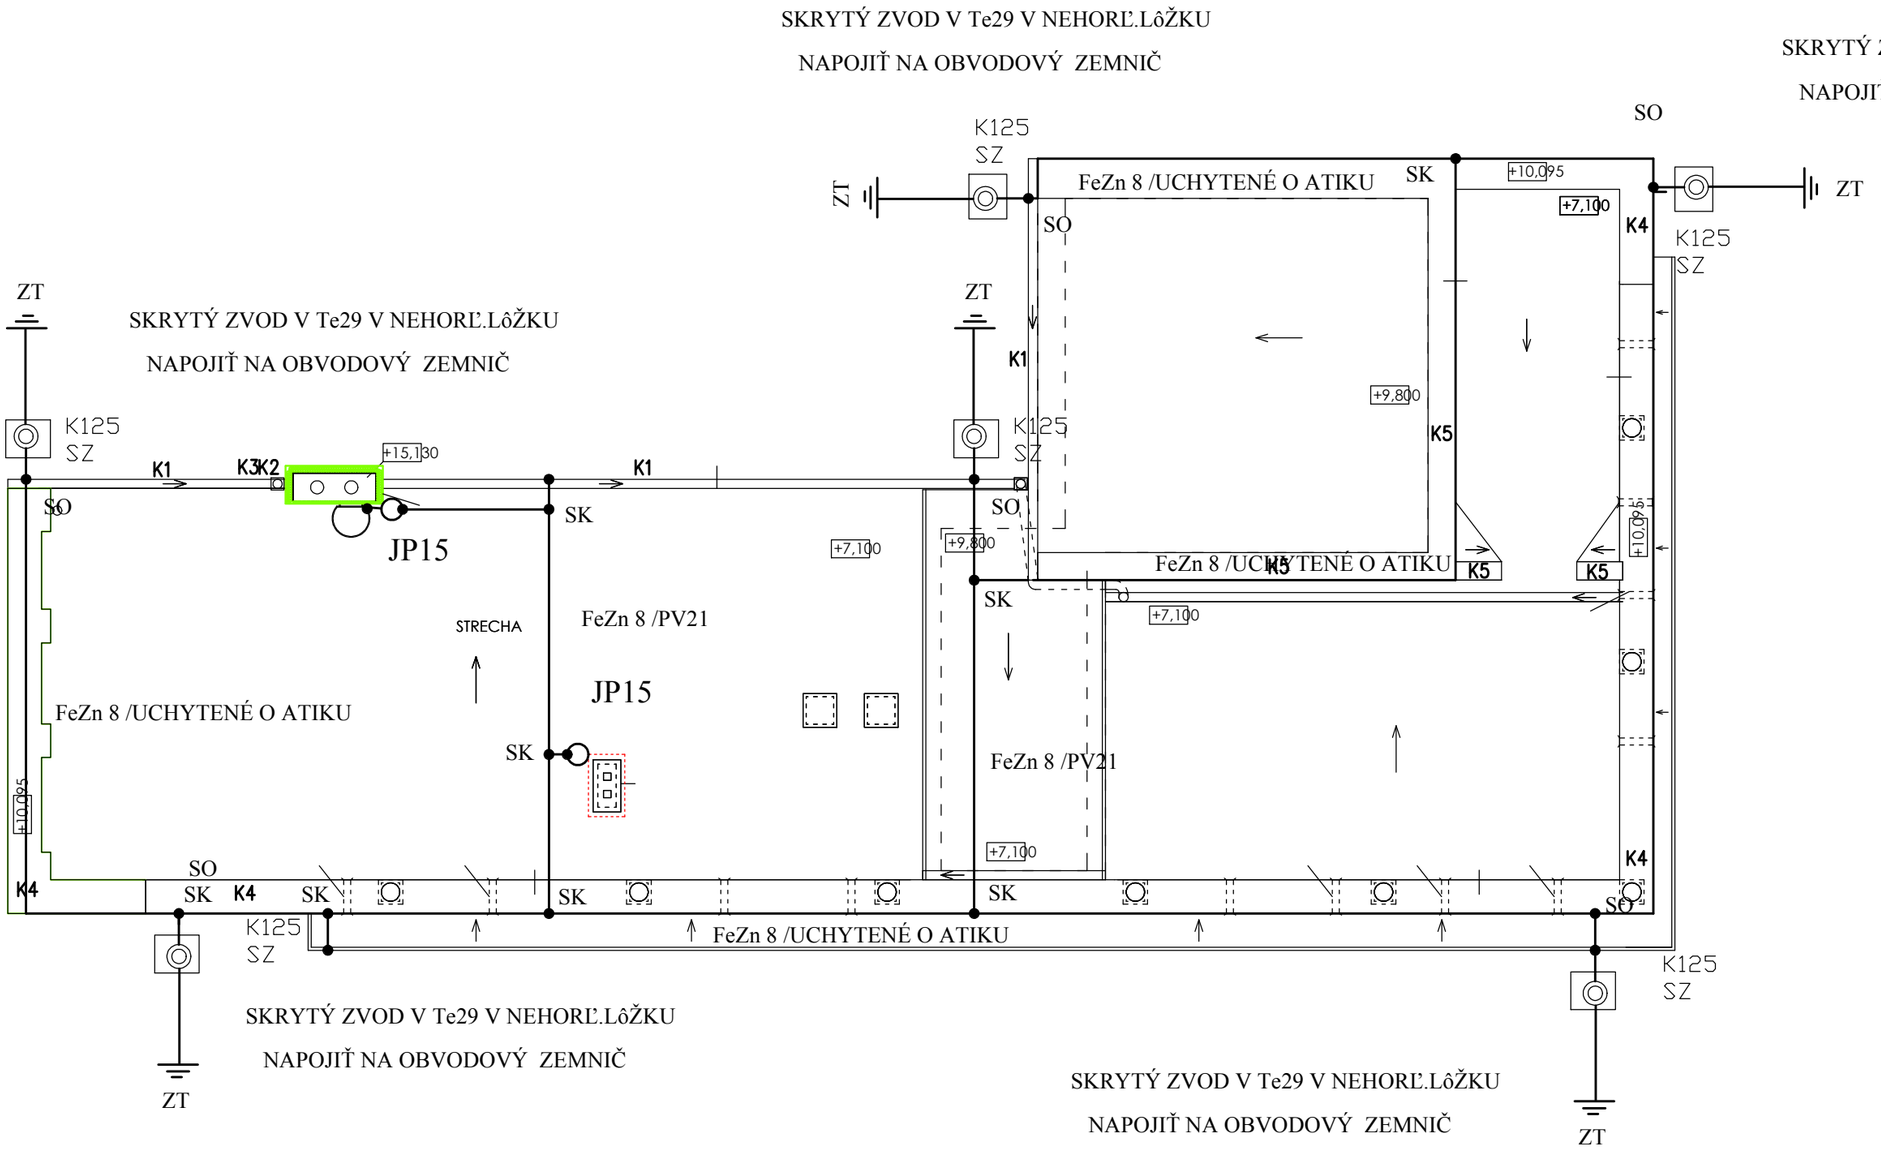

LEGENDA

SO	SVORKA ODKVAPOVÁ
SK	SVORKA KRÍŽOVÁ
SZ	SVORKA SKÚŠOBNÁ
ZT	ZEMNIACA TYČ
□	KRABICA K125
FeZn 8	SVORKA SKÚŠOBNÁ
FeZn 30x4	UZEMŇOVACÍ VODIČ

POZNÁMKA

ZEMNÝ ODPOR UZEMNENIA NESMIE BYŤ VAČŠÍ AKO 10 OHM
PRI REALIZÁCII MôŽU BYŤ VYUŽITÉ JESTVUJÚCE ZVODY
UZEMŇOVACÍ VODIČ V JESTVUJÚCI

ZODP.PROJEKTANT	ING.DUŠAN ONDREJKA	PRONSTAV projektová a technická príprava stavieb ZLATÉ MORAVCE TOVÁRENSKÁ 53
PROJEKTANT	ING.DUŠAN ONDREJKA	
INVESTOR	**ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA**	
MIESTO	Zlaté Moravce, Janká Kráľa 4, súp.č. 726,parc.č. 1687/1	
ZATEPLENIE OBVODOVÝCH KONŠTRUKCIÍ A REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZUŠ ZLATÉ MORAVCE		STUP. PD: PPSP; FORMÁT: 2 A4; DÁTUM: 10-2015
OBSAH:	BLESKOZVOD	ČÍSLO VÝKR.: E1; MIERKA: 1 : 100